

LEGENDA

- Lotto n° 1
- - - Lotto n° 2
- Rete esistente in Cemento rotocompresso - PE Ø 500
- ▬ Cavidotta longitudinale esistente
- ✕ Pozzetto incrocio - ispezione esistente
- - - Collegamento alla rete esistente
- Rete in progetto in PVC - U DN 500
- Rete in progetto in PVC - U DN 160/250
- ▬ Pozzetto di ispezione in progetto
- Pozzetto di testata in progetto
- Cavidotta stradale in progetto
- ▬▬▬ Cavidotta stradale longitudinale in progetto

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISALLI

Provincia di Nuoro



PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE VERDI E LE INFRASTRUTTURE DELLA LOTTIZZAZIONE DI BACCU ARTHACCI A VILLAGRANDE STRISALLI

PROGETTO ESECUTIVO

Committente:

Comune di Villagrande Strisaili
Via Roma, 1
Tel. 0782/20114 - Fax 0782/327251
P.IVA 0190790915 - C.F. 82000010916
E-mail: info@comune.villagrandestrisaili.cg.it
Pec: podcodiv@pec.comune.villagrandestrisaili.cg.it


Il Sindaco
Dott. Alessio Seoni

Il R.U.P.
Ing. Stefania Deplano

Progettazione:
Ufficio tecnico

PLANIMETRIA RETE ACQUE BIANCHE

5.0

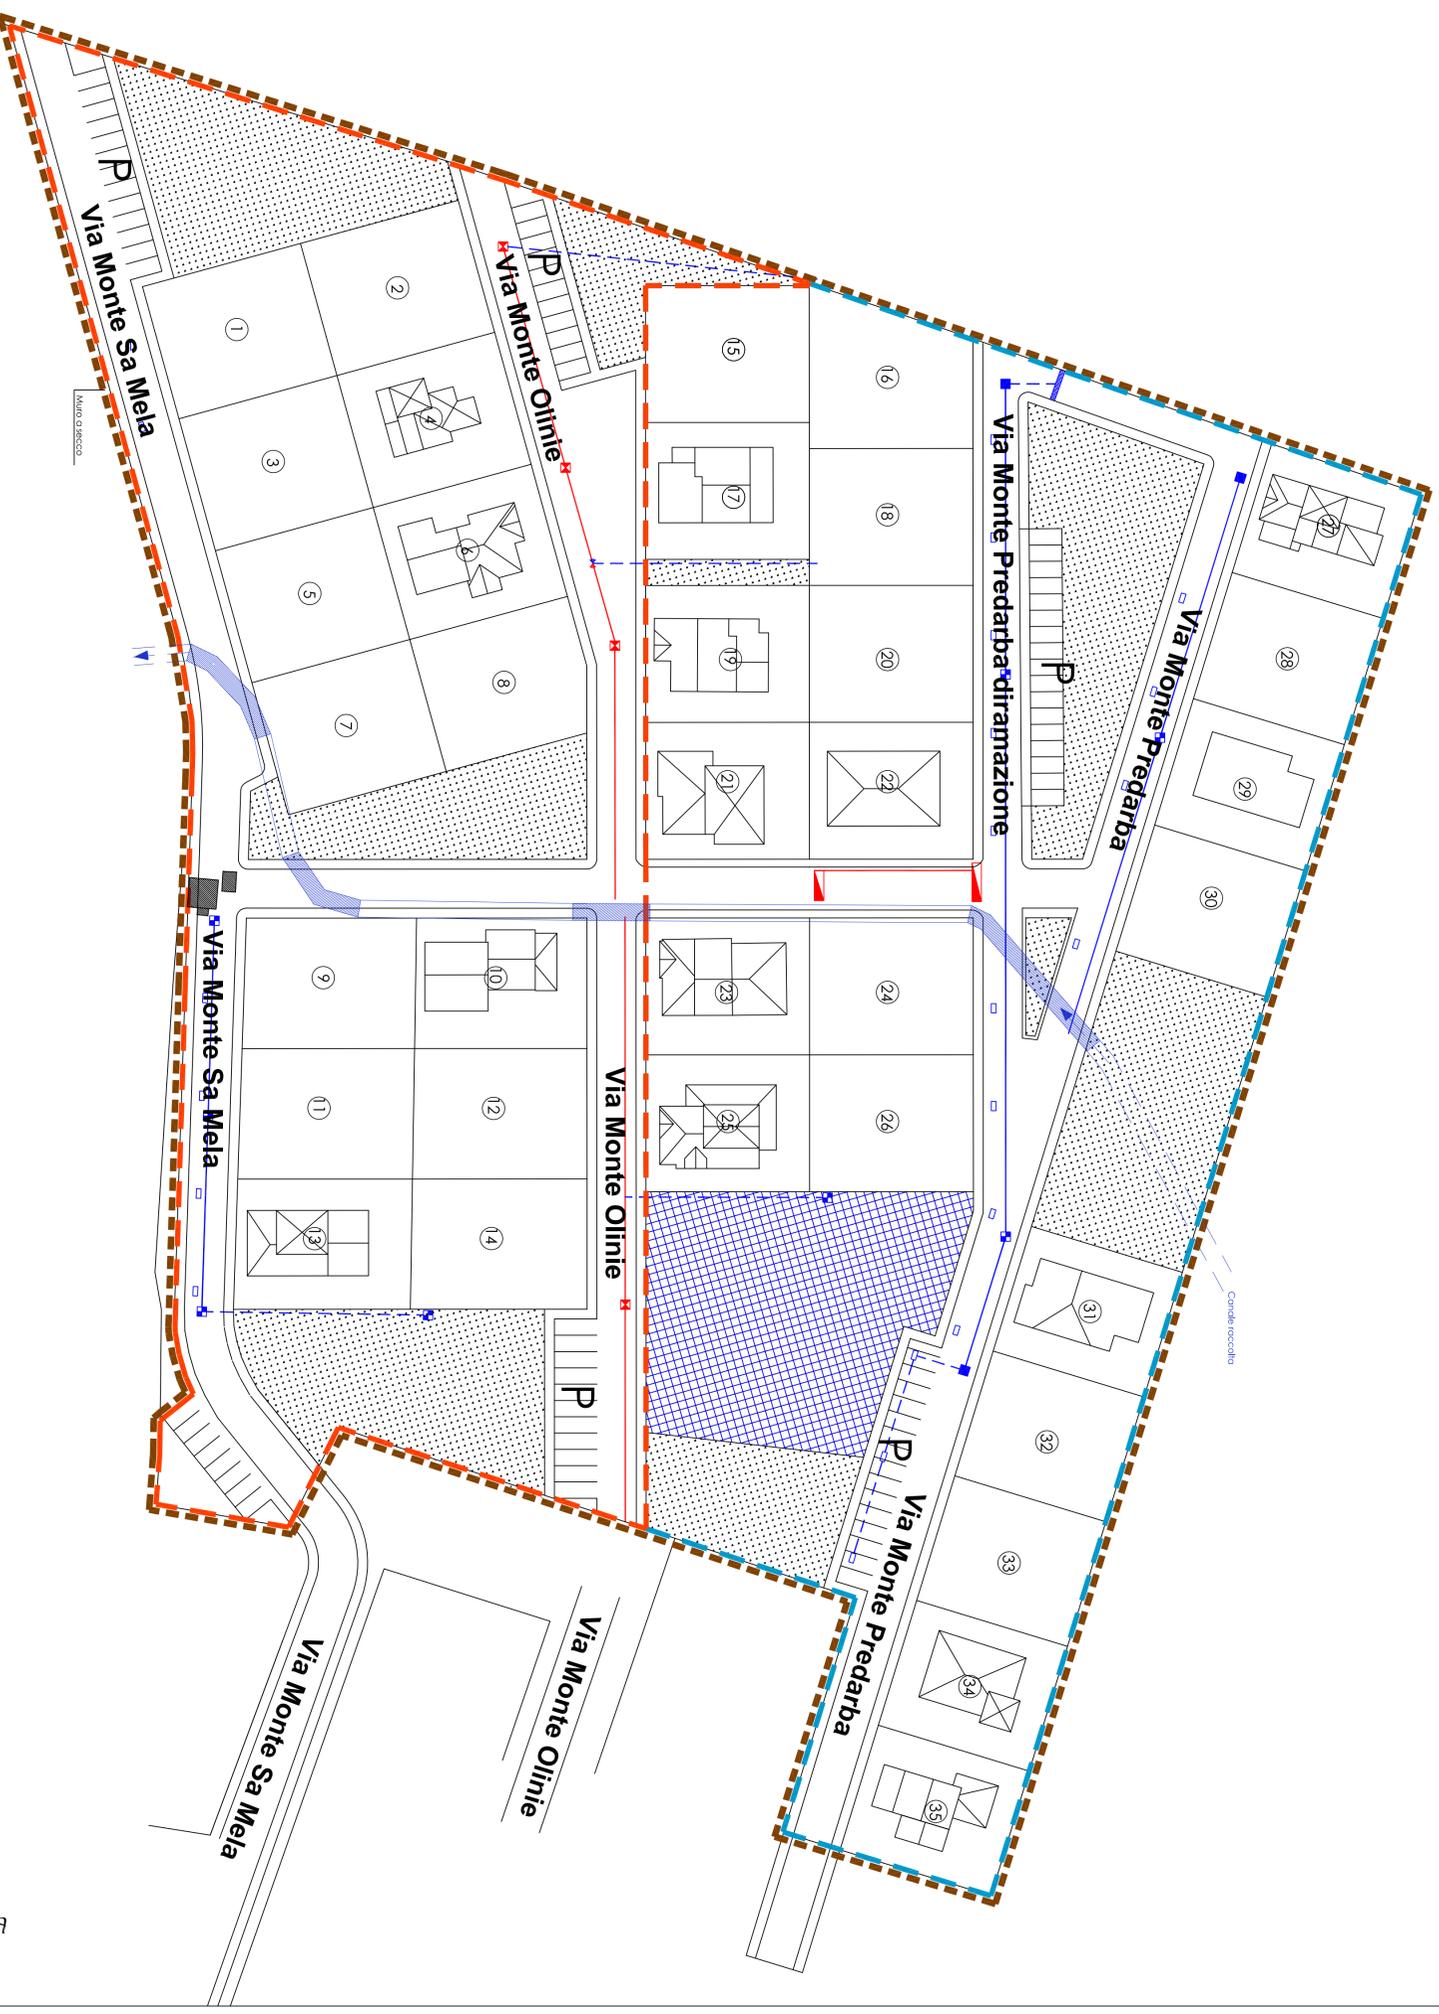

DATA

Novembre 2020

REVISIONE

